THD-V THD-V

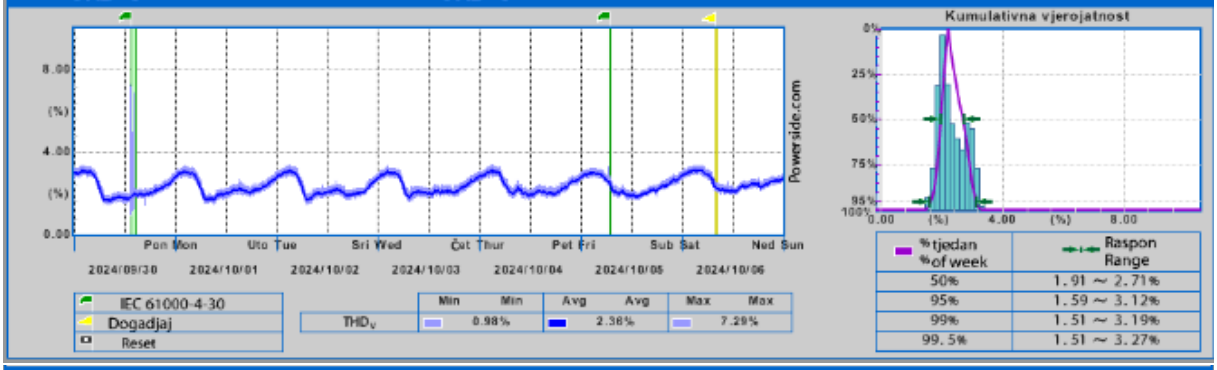

	Min	Min	Avg	Avg	Max	Max
THD_v		0.98%		2.38%		7.29%

% tjedan % of week	Raspon Range
50%	1.91 ~ 2.71%
95%	1.59 ~ 3.12%
99%	1.51 ~ 3.19%
99.5%	1.51 ~ 3.27%

EN 50160 Naponski harmonici

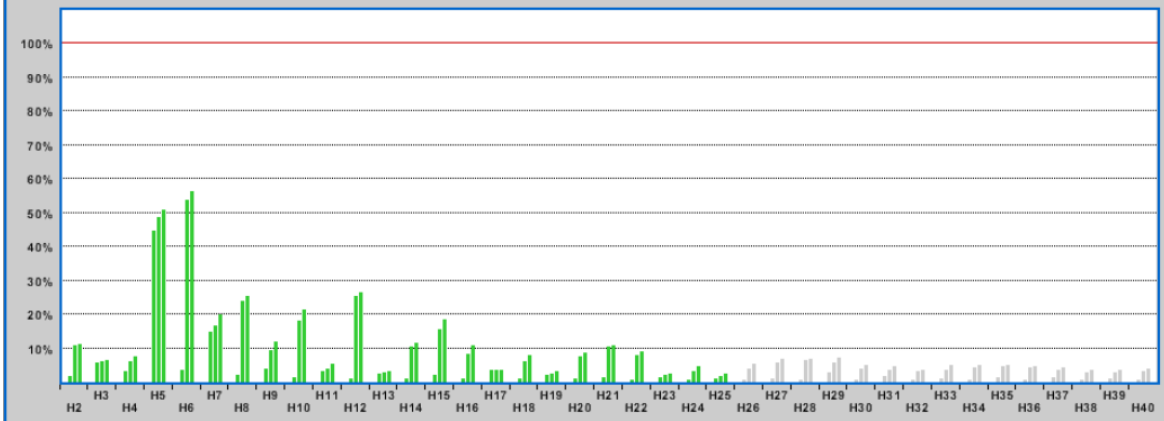

(Sukladno/Nesukladno)		
Harmonik	H2	Sukladno
Harmonik	H3	Sukladno
Harmonik	H4	Sukladno
Harmonik	H5	Sukladno
Harmonik	H6	Sukladno
Harmonik	H7	Sukladno
Harmonik	H8	Sukladno
Harmonik	H9	Sukladno
Harmonik	H10	Sukladno

(Sukladno/Nesukladno)		
Harmonik	H11	Sukladno
Harmonik	H12	Sukladno
Harmonik	H13	Sukladno
Harmonik	H14	Sukladno
Harmonik	H15	Sukladno
Harmonik	H16	Sukladno
Harmonik	H17	Sukladno
Harmonik	H18	Sukladno
Harmonik	H19	Sukladno
Harmonik	H20	Sukladno

(Sukladno/Nesukladno)		
Harmonik	H21	Sukladno
Harmonik	H22	Sukladno
Harmonik	H23	Sukladno
Harmonik	H24	Sukladno
Harmonik	H25	Sukladno
Harmonik	H26	N / A
Harmonik	H27	N / A
Harmonik	H28	N / A
Harmonik	H29	N / A
Harmonik	H30	N / A

(Sukladno/Nesukladno)		
Harmonik	H31	N / A
Harmonik	H32	N / A
Harmonik	H33	N / A
Harmonik	H34	N / A
Harmonik	H35	N / A
Harmonik	H36	N / A
Harmonik	H37	N / A
Harmonik	H38	N / A
Harmonik	H39	N / A
Harmonik	H40	N / A

L-L napon L-L Voltage

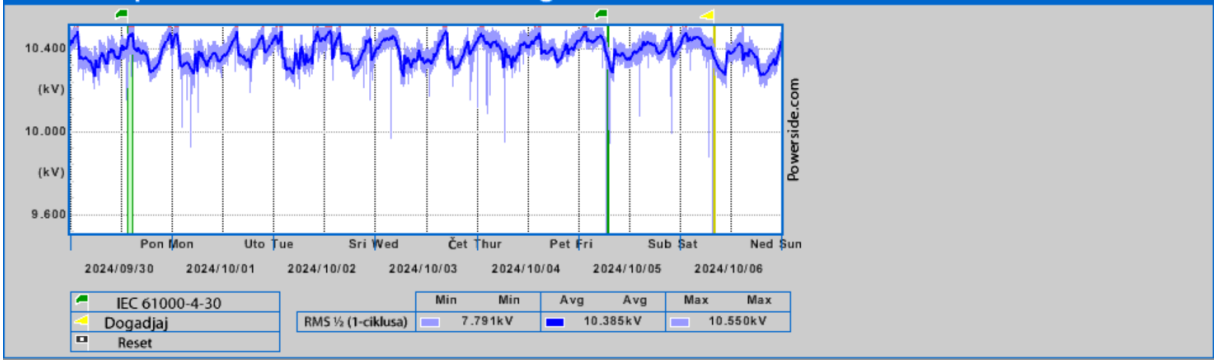

	Min	Min	Avg	Avg	Max	Max
RMS ½ (1-ciklusa)		7.791kV		10.385kV		10.550kV